


## Ausführungsbestimmungen einer Zählleinrichtung

### Wasserzählanlage in Hausausführung

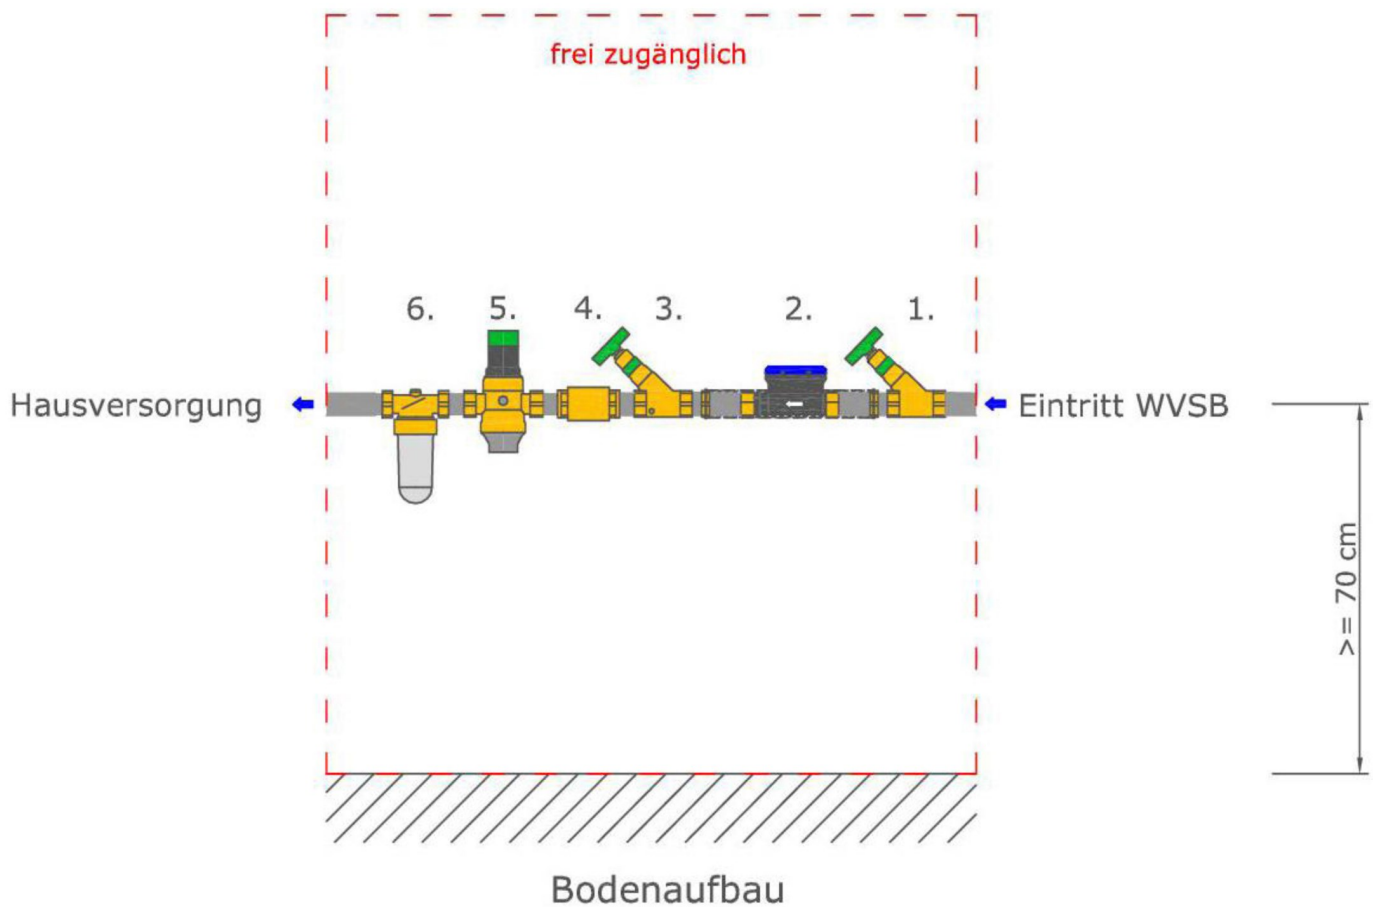

1. Durchgangsventil
2. Wasserzähler mit Wasserzählerbügel
3. Durchgangsventil mit Entleerungs - und Prüfventil
- 4. Rückschlagventil (verpflichtend)
- 5. Druckminderer (verpflichtend)
6. Wasserfilter (empfohlen)