


Es geht um viel... Es geht um Wasser!

## Ausführungsbestimmungen einer Zähleinrichtung

### Wasserzählanlage in Schachtausführung

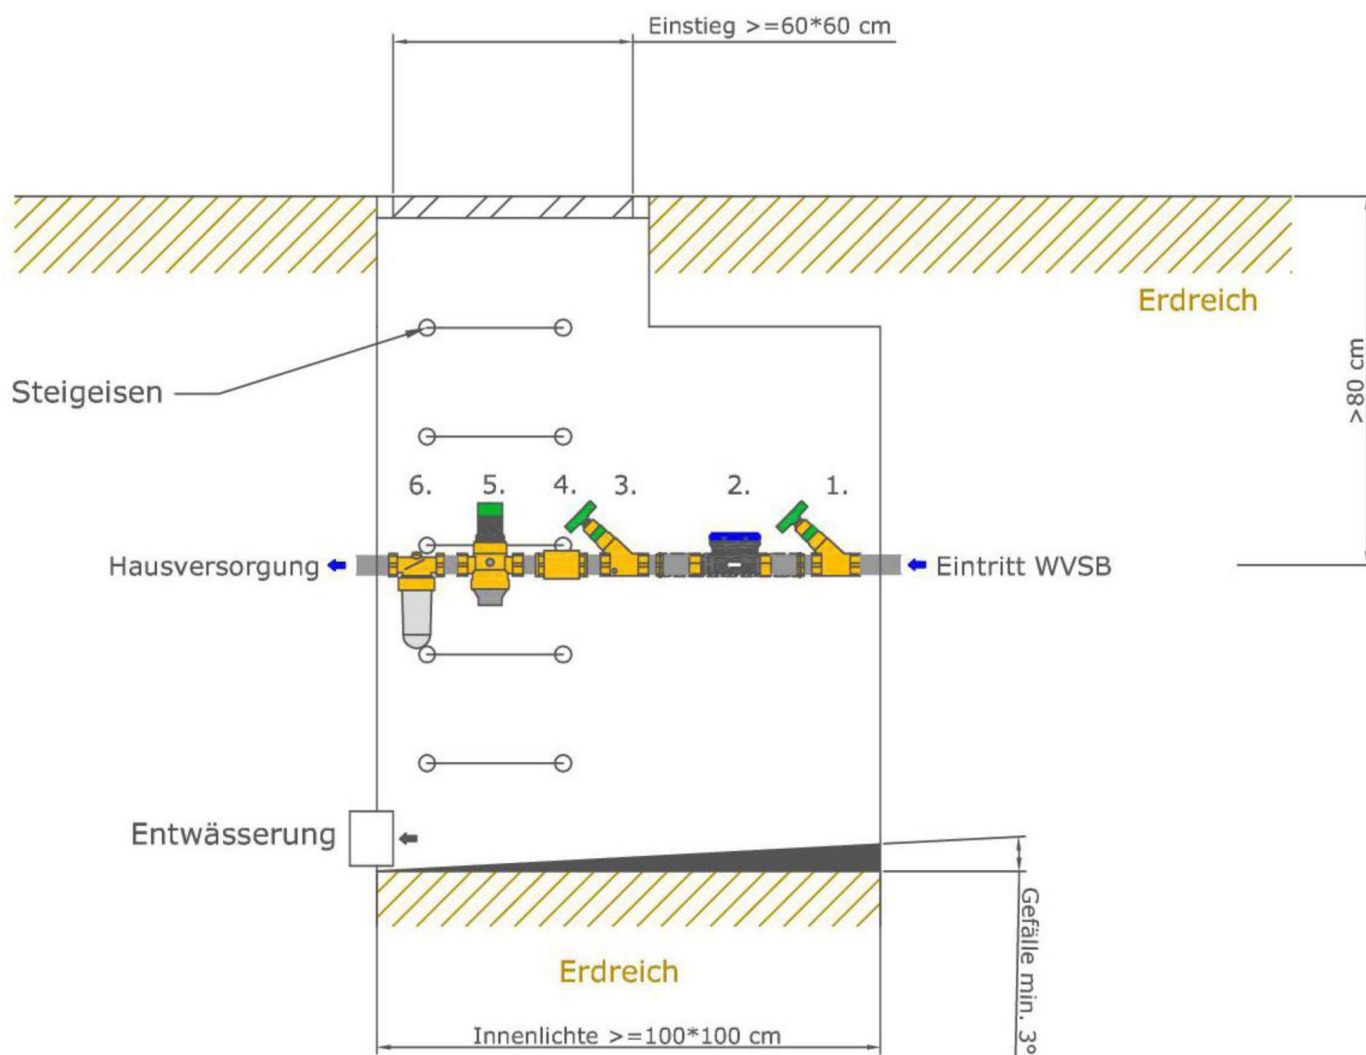

1. Durchgangsventil
2. Wasserzähler mit Wasserzählerbügel
3. Durchgangsventil mit Entleerungs - und Prüfventil
- 4. Rückschlagventil (verpflichtend)
- 5. Druckminderer (verpflichtend)
6. Wasserfilter (empfohlen)

Die Ausführungsbestimmungen sind ausnahmslos einzuhalten und nach ÖNORM B2538:2018-02 auszuführen.

Stand : 02/2018